



GUIDA RAPIDA PER LA RICHIESTA DEI CIG DERIVATI IN INTEROPERABILITÀ

Manuale per Stazioni Appaltanti

Vers. 1.1 del 21/03/2024



Introduzione

Attraverso la piattaforma EmPULIA è ora possibile richiedere **CIG derivati** in interoperabilità per gli Ordinativi di Fornitura (di seguito **Odf**) su convenzioni e accordi quadro, mediante la trasmissione alla PCP di ANAC della scheda AD4.

La configurazione dell'ordinativo di fornitura avviene accedendo dal menu di sinistra della pagina web al Gruppo Funzionale **Negozio Elettronico**, con le modalità descritte nel manuale dedicato (Manuale SA | Negozio Elettronico: Emissione e Gestione di un Ordinativo di Fornitura).

La presente guida rapida descrive solo i passaggi necessari all'ottenimento del CIG in interoperabilità.

Ruoli e flusso approvativo

L'utente con ruolo PI è abilitato a configurare l'Odf in tutte le sue parti, ma non ha accesso al menu *Gestione PCP* per avviare l'interoperabilità, né è abilitato alla firma del pdf.

Compilato l'Odf, il PI deve trasmettere lo stesso al PO approvatore, che dovrà, nell'ordine:

- 1) Verificarne il contenuto;
- 2) Richiedere il CIG tramite *Conferma Appalto*, come di seguito descritto;
- 3) Ottenuto il CIG, firmare digitalmente l'Odf ed inviarlo al fornitore, come descritto nel manuale dedicato.

L'utente PO può inoltre configurare ex novo autonomamente nuovi Odf.

Richiesta del CIG derivato

Per consentire l'invio della Scheda AD4 alla PCP, nel documento di configurazione dell'Odf sono state introdotti, in aggiunta a quelli già disponibili in piattaforma, i parametri richiesti dalla PCP per la richiesta del CIG derivato.

Nell'intestazione è innanzitutto possibile verificare la **Scheda PCP** che sarà oggetto di trasmissione e lo **Stato PCP** dell'invio delle schede (inizialmente in bianco).

Ordinativo di Fornitura

Salva Invia al PO **Gestione PCP** Invia al fornitore Stampa **Esporta in Excel** Verifica Residuo Elimina Riduzione Ordinativo Annulla Ordinativo **Chiudi**

* I campi obbligatori sono indicati in grassetto

Compilatore Ressa Bruno	*Titolo Ordinativo Ordinativo per Convenzione Stent Lotto 1 - Carraro	Registro di Sistema	Data invio	Stato In lav
Scheda PCP AD4	Stato PCP			
Data Inizio Ordinativo	Data Scadenza Ordinativo 21/03/2025	*Obbligo Cig Derivato si	Motivazione esclusione CIG Derivato	
Durata in mesi 12		Cig Master T0000BBACF	CIG Derivato	Richie no
		Protocollo	Data Prot.	R.U.P. Ressa
		Protocollo Rifiuto	Data Prot. Rifiuto	

I parametri legati alla richiesta del CIG nell’instestazione sono bloccati, potendo in questa fase il PI o il PO compilare solo le parti relative al **CIG Master** ed all’utente **RUP**.

Nell’area **Dati Protocollo** è invece necessario indicare il **Punto Ordinante** ed assicurarsi che l’utente identificato su EmpULIA come PO sia **preliminarmente profilato con il ruolo di RUP al Servizio di Registrazione e Profilazione di ANAC** ([Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

Dati Protocollo

Fascicolo anno.titolario.progressivo Fascicolo RSP anno.titolario.progressivo

Ente
InnovaPuglia S.p.A.
 S.P. Casamassima Km.3 70010 Valenzano Italia
 Tel 0804670112 - Fax 0804551860 - www.innova.puglia.it
 C.F. 06837080727 - P.IVA IT06837080727
 PEC c.lavorgna@afsoluzioni.it

Qualifica ***Punto Ordinante** Selezione

Struttura di Appartenenza

Identificativo Iniziativa
100 - TEST - INIZIATIVA 17012023 - N2 - MODIFICA/RIPRISTINA

Numero Convenzione completa 00000184 Oggetto Convenzione completa
Convenzione per la "Fornitura di strumentazione informatica destinata al Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regione"

Si ricorda infatti che l’utente indicato come PO è l’unico abilitato ad attivare l’interoperabilità con la PCP di ANAC attraverso il comando *Conferma Appalto*. Anac non rilascia il CIG se tale utente non è profilato come RUP sui suoi ambienti.


Dopo aver completato tutti i parametri richiesti (quelli obbligatori sono indicati con *), se il compilatore è un PI, può procedere ad inviare l’OdF in approvazione al PO. La funzione *Gestione PCP* sarà disattivata per il PI.



Una volta inviata in approvazione, sarà il PO a procedere con l’invio delle schede a PCP di ANAC per la richiesta del CIG, attraverso il comando *Conferma Appalto* presente nel menu *Gestione PCP*.



Con il *Conferma Appalto* si attivano le chiamate alla PCP nel seguente ordine:

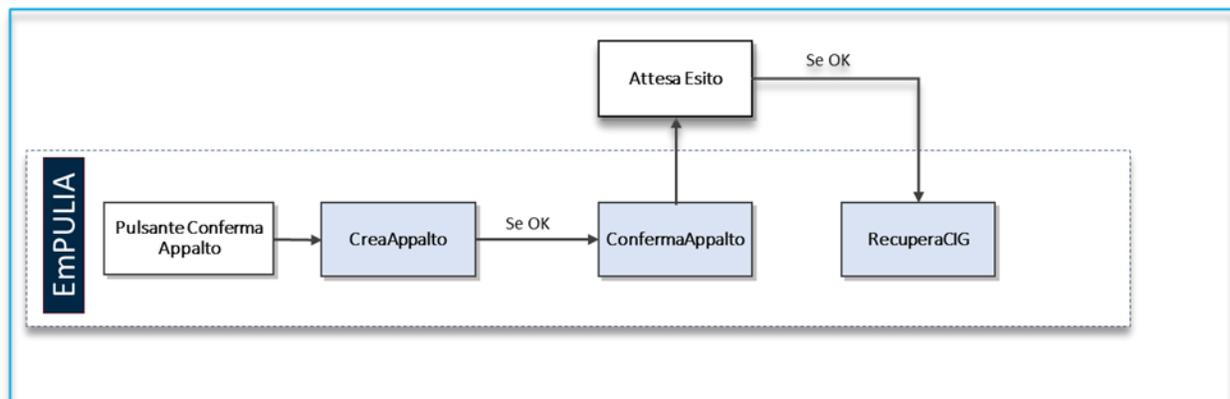

È possibile verificare le chiamate effettuate alla PCP di ANAC nella *Cronologia PCP* che, per gli OdF, è all’interno dell’area del documento di configurazione stesso, nella parte bassa.

Cronologia				
Data	Utente	Ruolo	Stato	Note
10/03/2023 14:27:32	E_CARLA_LAVORGNA - Lavorgna Carla	Punto Ordinante	Compilato	Creazione Ordinativo di fornitura

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

Cronologia PCP							
Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda
recupera-cig	Elaborato	28/02/2024 13:14:30	28/02/2024 13:14:30		↓	↓	AD4
esito-operazione	Elaborato	28/02/2024 13:14:30	28/02/2024 13:14:30		↓	↓	AD4
esito-operazione	Errore	28/02/2024 12:44:08	28/02/2024 12:44:08		↓	↓	AD4
esito-operazione	Elaborato	28/02/2024 12:43:46	28/02/2024 13:14:30				
conferma-appalto	Elaborato	28/02/2024 12:43:46	28/02/2024 12:43:46		↓	↓	AD4
crea-appalto	Elaborato	28/02/2024 12:43:46	28/02/2024 12:43:46		↓	↓	AD4

Si ricorda che il Conferma-Appalto è un servizio asincrono e dunque richiede dei tempi di attesa non quantificabili a priori. Eventualmente, dal menu *Gestione PCP*, è possibile cliccare su **Aggiorna Stato** per aggiornare la cronologia.

In caso di errore è possibile verificare la natura dell’anomalia all’interno dei file JSON.

Inserimento manuale di CIG derivati

Qualora il RUP abbia provveduto extra piattaforma EmpULIA a richiedere il CIG derivato, attraverso i servizi messi temporaneamente a disposizione da ANAC, è possibile inserire manualmente il CIG derivato.

L’inserimento del CIG in modalità manuale avviene compilando direttamente il campo *CIG Derivato*.

<p>*Obbligo Cig Derivato</p> <input type="text" value="si"/>	<p>Motivazione esclusione CIG Derivato</p> <input type="text"/>
<p>Cig Master</p> <input type="text" value="T0000BBACF"/>	<p>CIG Derivato</p> <input type="text" value="1233332223"/>
<p>Protocollo</p> <input type="text"/>	<p>Data Prot.</p> <input type="text"/>
<p>Protocollo Rifiuto</p> <input type="text"/>	<p>Data Prot. Rifiuto</p> <input type="text"/>
	<p>Richiesta CIG su SIMOG</p> <input type="text" value="no"/>
	<p>R.U.P.</p> <input type="text" value="Ressa Bruno"/>

All'inserimento manuale del CIG, la piattaforma avvisa l'utente che l'ordinativo viene scollegato dalla PCP. Questo comporta che, nel caso di inserimento manuale, non sarà più attivo il menù *Gestione PCP* e non sarà più possibile trasmettere alcun tipo di chiamata alla PCP tramite EmpULIA per il CIG inserito.

Fino a quando l'OdF è in lavorazione, se il campo viene successivamente svuotato, sarà nuovamente disponibile il menù *Gestione PCP* e si potrà procedere nuovamente con la richiesta in interoperabilità.

L'attivazione/disattivazione del CIG derivato in modalità manuale non è più disponibile nel momento in cui l'OdF viene inviato in approvazione al Punto Ordinante.